

# Strategien zur Berechnung von Datenpunkten

Folgende Themen werden in diesem Beitrag behandelt:


1. [Was sind Datenpunktstrategien und wo werden sie benötigt?](#)
  2. [Welche Strategien gibt es?](#)
  3. [Beispiel: Berechnung der Summe aller Kind-Facilities](#)
- 

## 1. Was sind Datenpunktstrategien und wofür werden sie benötigt?

Jeder Facility-Datenpunkt verfügt über eine Strategie, nach welcher entschieden wird, wie Daten für ihn aus verschiedensten externen und internen Quellen ermittelt und aufbereitet werden.

Je nach Strategie bezieht ein Facility-Datenpunkt seine Daten vorrangig aus einer externen Zeitreihen oder einem bzw. mehreren anderen Datenpunkten.

Ein Facility-Datenpunkt benötigt demzufolge immer eine Strategie, um die richtigen Daten zu finden und entsprechend der gestellten Anforderungen zu verarbeiten.

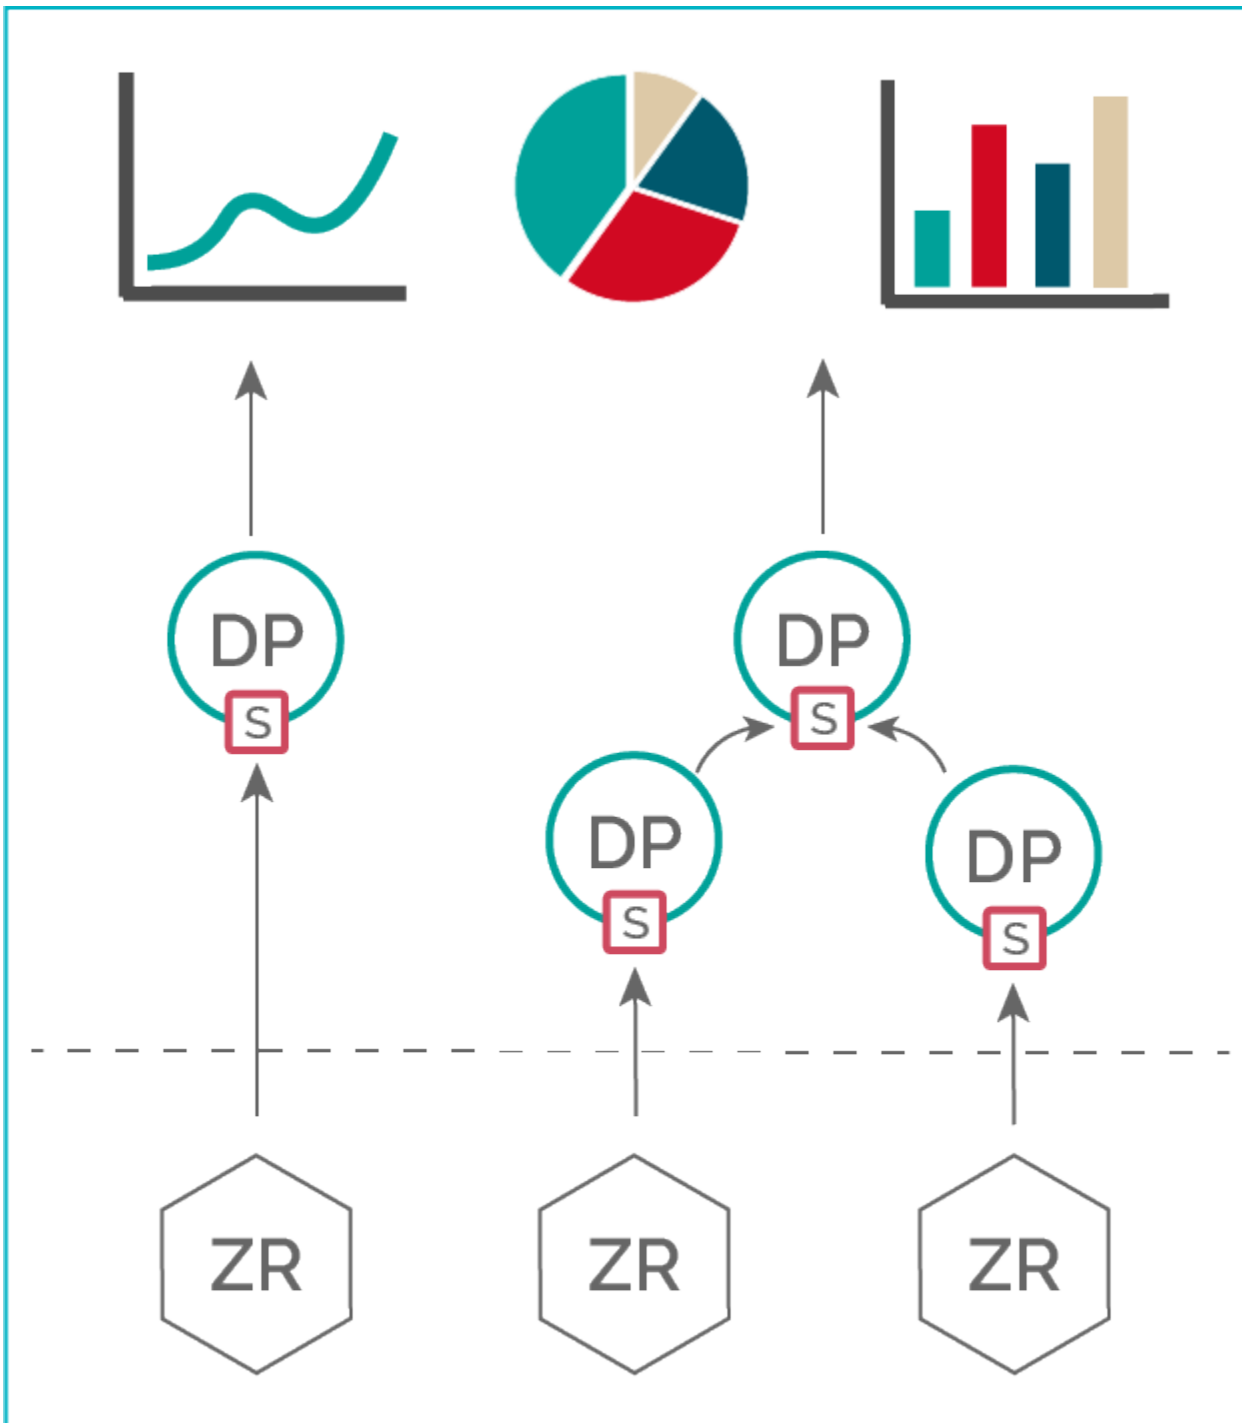

## 2. Welche Strategien gibt es?

In QBRX stehen Ihnen verschiedene Strategien zur Verfügung, welche in der folgenden Tabelle nach ihren jeweiligen Quell-Zeitreihen gruppiert sind.





|                     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Maximum             | ✓ |   |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | <p>ermittelt und müssen nicht explizit ausgewählt werden. Neu hinzugefügte, passende Datenpunkte werden so von allein in die Berechnung eingebunden.</p> <p>✓ <b>Achtung:</b> Die Berechnung von Kind-Facilities ist auch für nicht-periodische Meanings möglich, aber nur dann, wenn deren Zeitreihe nach Keep-Last-Value interpoliert wird!</p> <p><b>Beispiel:</b> Auswerten aller Verbräuche eines Standorts</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cluster-Aggregation | Cluster-Aggregation | ✓ |   |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | <p>Diese Berechnungsstrategie aggregiert Datenpunkte <i>gleicher</i> <i>chartiger</i> Facilities. Sie steht nur an speziellen Cluster-Facilities zur Verfügung. Ausgehend von einer Cluster-Facility, zählen alle Kind- und Geschwister-Facilities eines bestimmten Facility-Typs mit einer bestimmten Eigenschaft zu einem Cluster. Die Beschreibung des Clusters (Typ, Eigenschaft und Eigenschaftswert) wird an der Cluster-Facility gespeichert.</p> <p>✓ <b>Achtung:</b> Die Berechnung ist auch für nicht-periodische Meanings möglich, aber nur dann, wenn deren Zeitreihe nach Keep-Last-Value interpoliert wird!</p> <p><b>Beispiel:</b> Durchschnittsverbrauch von Geschäften mit ähnlichen baulichen Gegebenheiten</p> |
| Eigene Facility     | Eigene Facility     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <p>Diese Strategie wurde für spezielle Anwendungsfälle konzipiert. Die Werte werden von der Facility selbst zur Verfügung gestellt. Woher diese stammen ist abhängig vom jeweiligen Fall.</p> <p><b>Beispiel:</b> Standort-Facilities erhalten Werte für die Außentemperatur von einem Wetterdienst über die Geo-Koordinaten</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Manuelle Eingabe    | Ohne Berechnung     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <p>Datenpunkte mit dieser Strategie ermöglichen die manuelle Eingabe von Werten an der Facility. Die eingegebenen Daten werden in einer externen Zeitreihe gespeichert und können abhängig vom Meaning des Datenpunktes normalisiert und interpoliert werden.</p> <p><b>Beispiel:</b> Manueller Zähler</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | Kumulation          | ✓ |   |   |   | ✓ |   | ✓ | ✓ | <p>Bei der Kumulation werden die manuell eingegebenen Werte aufsummiert.</p> <p><b>Beispiel:</b> Aufsummieren von Einzelmengen aus der Produktion</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |           |   |  |  |   |   |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|-----------|---|--|--|---|---|--|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ableitung | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | <p>Bei der Ableitung wird der Anstieg des Verlaufs der manuell eingegebenen Werte berechnet. Abgeleitete, externe Daten werden je nach Meaning periodisch oder nicht-periodisch ausgegeben und nach Keep-Last-Value interpoliert.</p> <p><b>Beispiel:</b> Berechnung des Lastgangs aus der Wirksamkeit</p> |
|--|-----------|---|--|--|---|---|--|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Beispiel: Berechnung der Summe aller Kind-Facilities

Die Strategie "Summe für Kind-Facilities" gibt dem Datenpunkt zwei Informationen.

1. Er bekommt seine Daten aus allen Datenpunkten mit gleichem Meaning von Kind-Facilities, welche eine Ebene unter ihm liegen
2. und abhängig davon wie die Quelldaten aussehen, werden die Daten so aufbereitet, dass am Ende deren Summe berechnet wird.

Ein Datenpunkt für den Lastgang würde demzufolge alle Lastgänge untergeordneter Facilities addieren.

